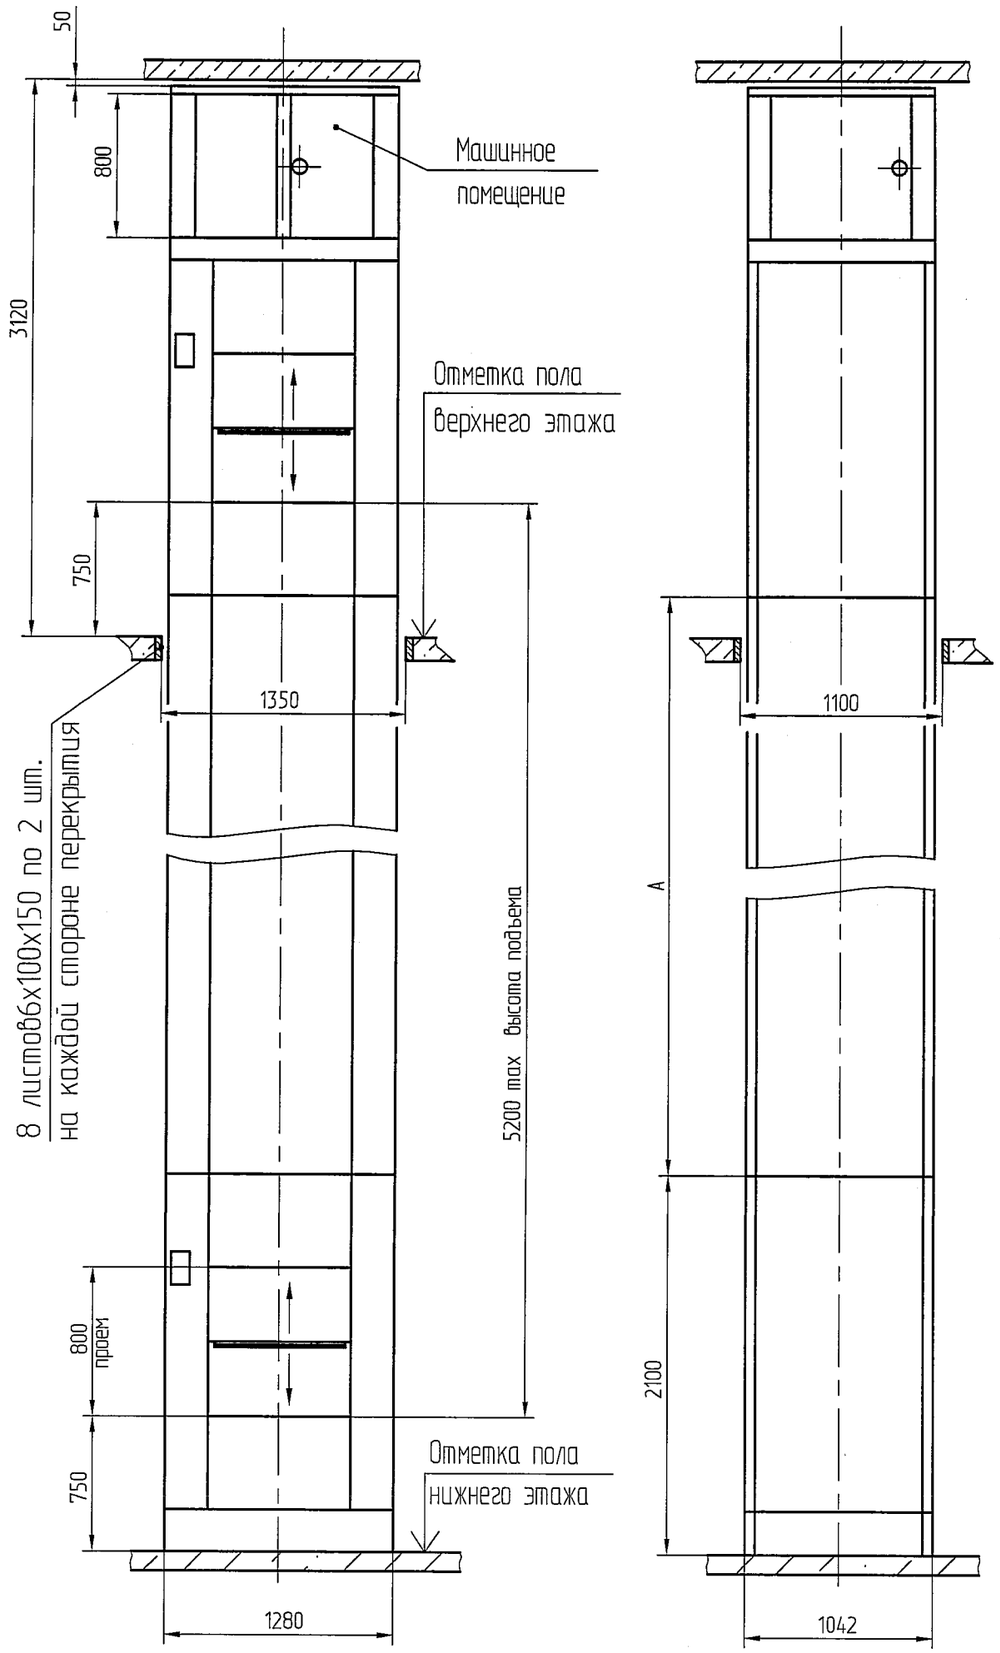

Схемы исполнений лифта в зависимости от количества и расположения дверей шахты

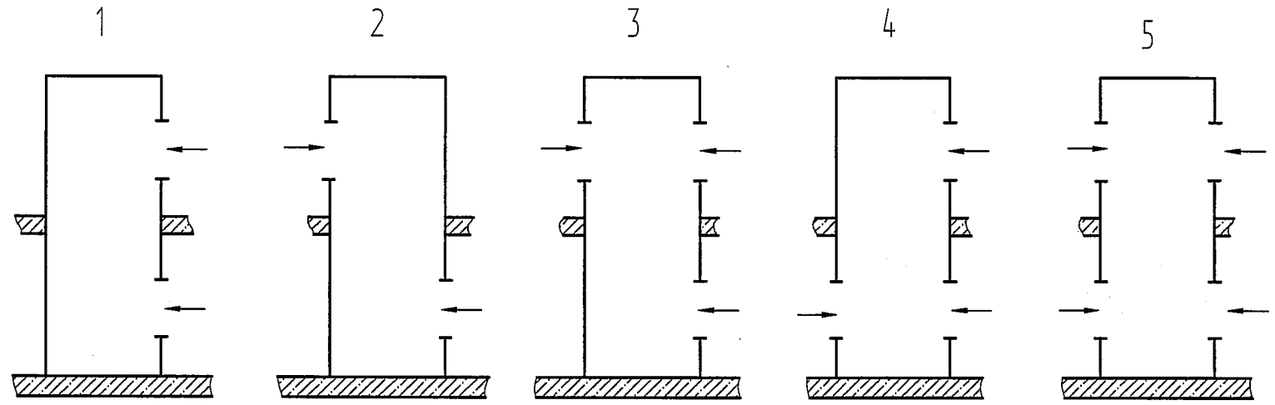

План шахты

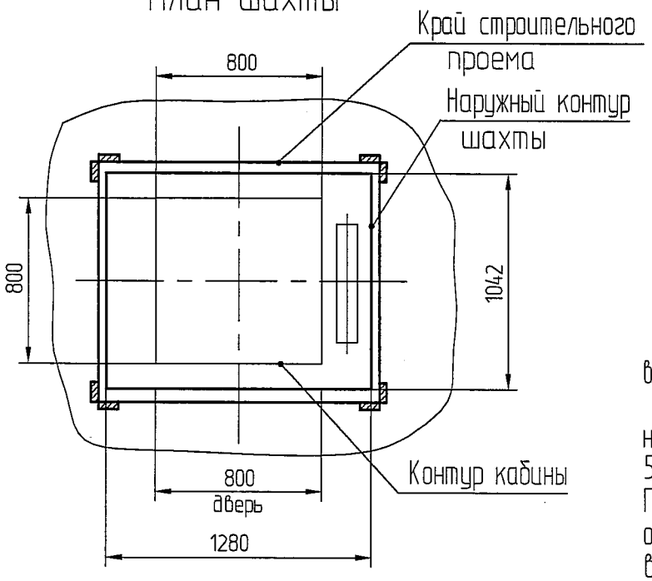

План гнезд под анкерные болты для крепления шахты

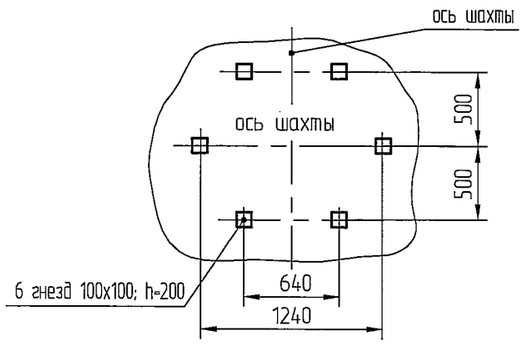

1. Лифт предназначен для обслуживания двух этажей.
2. Лифт поставляется вместе с металлической шахтой.
3. Ввод электроэнергии и контур заземления предусмотреть вне шах
вблизи машинного помещения, на высоте 1800 мм, в свободном для обслуживания мест
4. Допускается уменьшение высоты расположения дверей верхней оста
новки относительно отметки пола верхнего этажа (размер 750 мм) до
50 мм с соответствующим уменьшением высоты верхнего этажа до 2400 м
При уменьшении высоты расположения дверей нижней остановки относитель
отметки пола нижнего этажа (размер 750 мм) до 50 мм ,на соответствующ
величину выполняется приямок под шахтой.
5. Размер "А" средней секции шахты изменяется в зависимости от в
ты подъема кабины и определяется заводом-изготовителем лифта.

					АТ-6.09-003-01 МЛМ			
1	ЗОМ	18611149-05		06.05	Лифт грузовой малый общего назначения Q=100кг, V=0.5м/с Кабина 800х800х800	Лит.	Масса	Масш
Изм	Лист	N°докум.	Подп.	Дата				1:
Разраб.		Новиков		03.05		Лист	Листов	
Пров.		Самосват						
Т. контр.								
Э. метр.					Шахта металлическая	РУП завод "МОГИЛЕВЛИФТ		
Н.контр.		Лысенко		03.05				

Перв. примен. | Справ. N° | Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв.N подл.