АТР-6.05-107 М/М

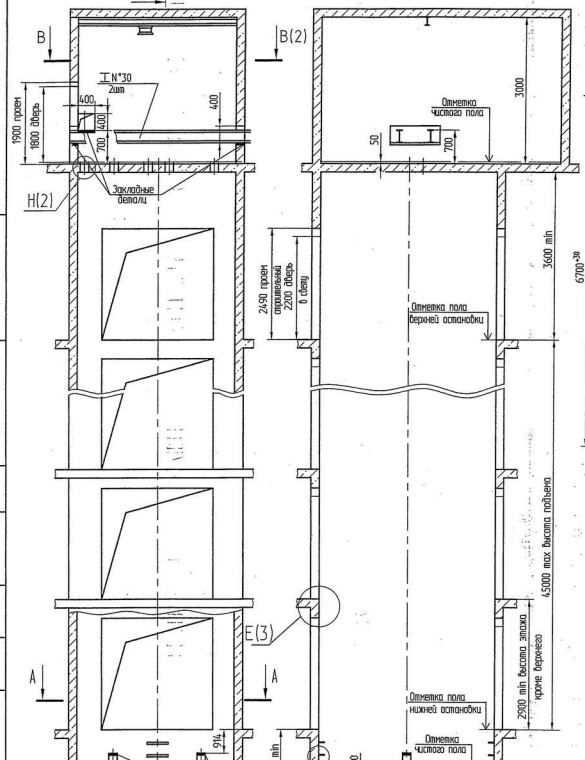

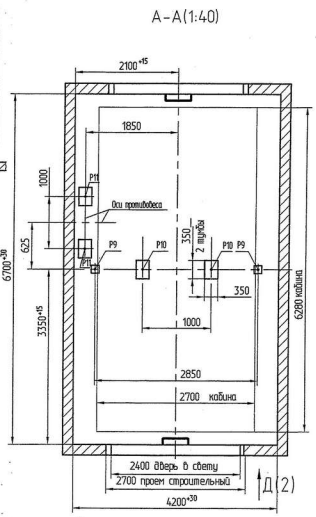

Техническая характеристика

Наименование параметра	Величина характеристика
1.Грузоподъемность, кг	3200
2.Скорость движения кабины, м/с	0,5
3.Кабина. Внутренние размеры, мм	2600х6280х2200
4.Двери кабины	телескопические, автоматические
5.Двери шахты	телескопические, автоматические

Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечания
Р1	117180	На опоры прибора СНВ-8	Постоянные нагрузки
Р2	52416		
Р3	81900		
Р4	47250		
Р5	117640		
Р6	17800	Р8 Р6 Р7 700 На детали крепления направляющих	Кратковременные нагрузки при посадке кабины на амортизаторы
Р7	15700		
Р8	7182		
Р9	187992	На плиту направляющих на площадь 150х150	Нагрузки от амортизатора разгруженного и сжатого
Р10	96768	На буфер кабины на площадь 180х180	
Р11	60984	На буфер противовеса на площадь 180х180	

Расчетная временная нагрузка на перекрытие под машинным помещением и крышку люка-800 кг/м²
Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики

1. Подъездные балки заказывать по спецификации строительного чертежа и устанавливать при монтаже оборудования.
2. Шахту выполнять для непроходной кабины с выходом на одну сторону или для проходной кабины с выходом на две противоположные стороны (как указано на чертеже), при этом разность отметок остановочных площадок с противоположных сторон шахты допускается равной 0 или не менее 1200 мм.
3. При высоте этажа более 3600 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (обозначены пунктиром) с шагом L не более 1800 мм. при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 1800 мм.
4. При высоте этажа 5400 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
5. Разбивку закладных деталей и отверстий на верхнем этаже производить по типовому этажу. Дополнительные закладные детали для крепления направляющих предусмотреть на расстоянии 3500 мм от отметки пола верхней остановки до низа закладных деталей. Верхние отверстия для установки надшахтой не выполнять.
**) Строительное задание допускается применять за исключением регионов Республики Беларусь. (1)

Соответствует ПБ 10-558-03, кроме п. 7.1. данное отступление необходимо согласовать заказчику с местными органами технадзора до заказа лифта.

1	–	Ин.13880			АТР-6.05-107 М/ЛМ **) (1)		
Изм.	–	Ин.13411-М			Лифт грузовой обычный Q=3200кг, V=0,5м/с	Лит.	Масса	Масштаб 1:50
Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Каранчук		09.11				
Пров.		Самосбат		09.11		Лист 1	Листов 4	
Т. контр.								
Н. контр.		Лысенко		09.11	ГВ3015	РУП завод "Могилевлифтмаш" ОТК		
Утв.		Самосбат		09.11				

Копировал Формат А2

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв.N дубл. | Подп. и дата | Справ. N | Перв. примен. | Подп. и дата

G:\Данные\ОА\АТ\5000 п 5\1.dwg

Планы машинных помещений

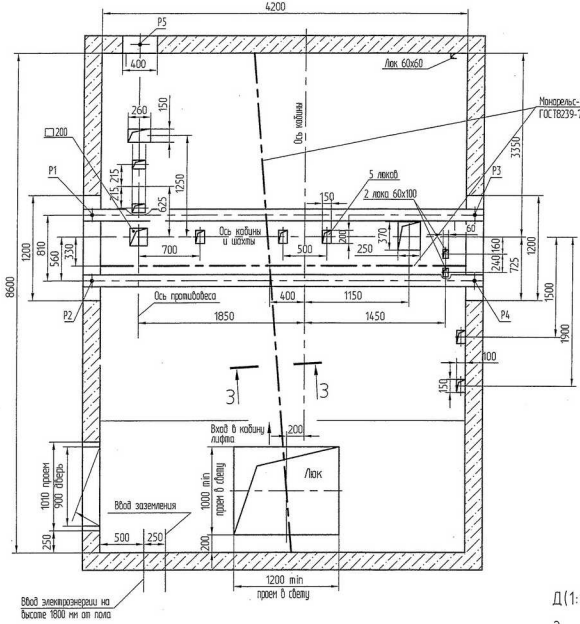

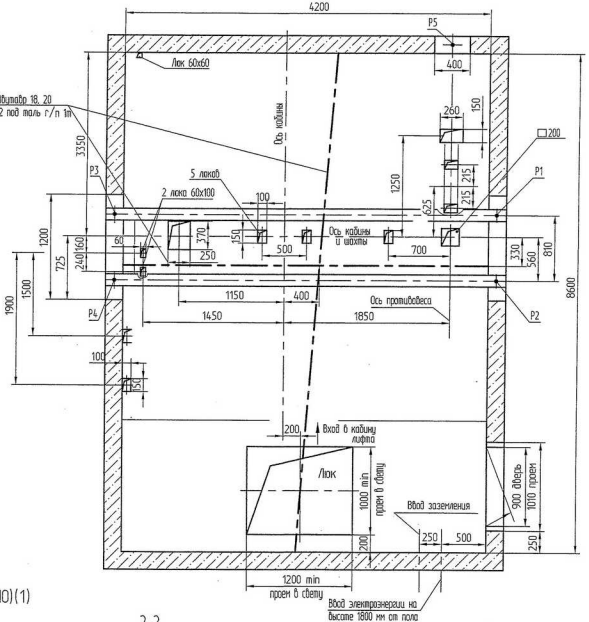



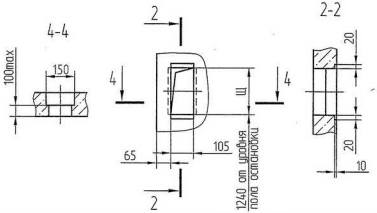



Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата			
1	30-Н	АТР 6.05-107		23.12	АТР-6.05-107 М/М		Лист 2

G:\Dishcev04\АТР.5000 д.5\2.dwg

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Взам. инв. N° Инв.N дубл.

Подп. и дата

Инв. N подл.

АТР-6.05-107 М/М

Вариант I

Развертка типового этажа шахты с закладными деталями.

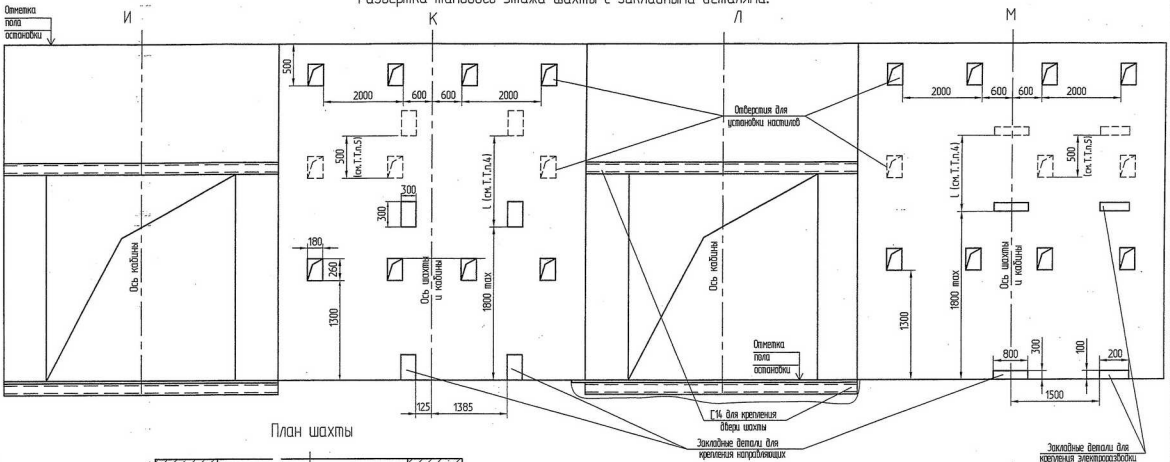

План шахты

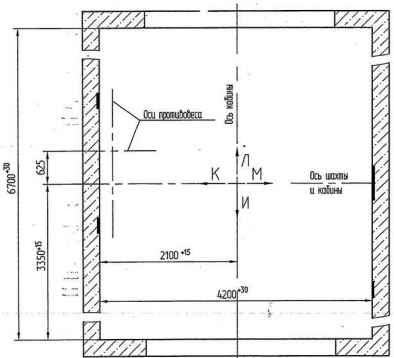

Ж (1:20) (1)



Ю-Ю (1:20)



Е(1:10) (1)



* только на основной погрузочной площадке.

Нач. отд.				АТР-6.05-107 М/ПМ		Лист 3
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		

Копировал Формат А2

6\Данкова\АТ\320 ПЗ\6.05-0896М\1.dwg

Вариант II

Развертка типового этажа шахты с закладными деталями.

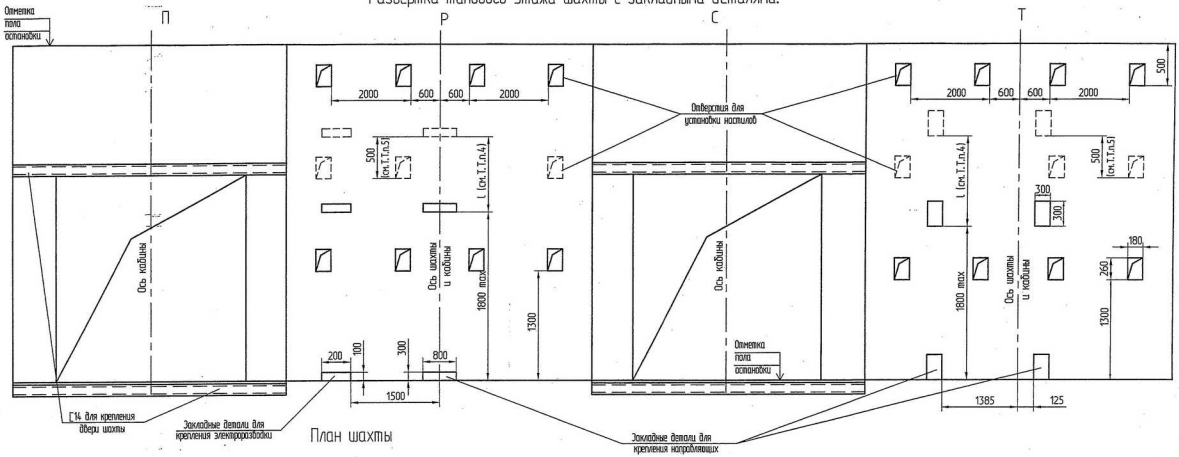

План шахты

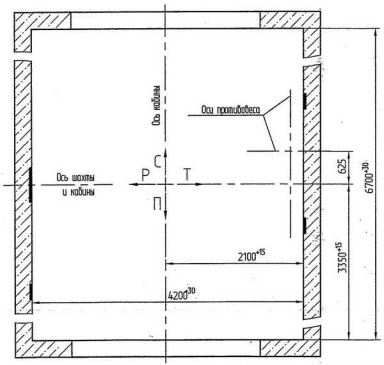

* только на основной погрузочной площадке.

Изм.	Кол.уч.	№ докум.	Подп.	Дата	АТР-6.05-107 М/ЛМ	Лист 4
					Копировал	Формат А2

6:\Dobrov0A\AT\3200 a\5.05-098M/M\3.dwg